

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **02.03.2020**
Naše značka: **SVASZAD11962**
Vyizuje: **Ing. Josef Kyncl**
Telefon: **724 933 921**
E-mail: **josef.kyncl@svas.cz**
Datum: **02.03.2020**

Adresa žadatele:
Design 4 projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183/43
46001 Liberec

Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Kladno	
	Obec:	Kladno	
	část obce, ulice, č.p.:	Švermov, Vojtěcha Dundra, 1454	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Marcela Bukvická		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	739085712, bukwickova@design4.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sít (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá informace obsahuje **orientační záznam** vodohospodářského zařízení provozovaného společností Středočeské vodárny, a.s. Skutečnou polohu vodohospodářského zařízení v zájmovém území na objednávku vytvoří pracovníci provozu vodovodů a provozu kanalizací.

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a.s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Záznam přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i potrubí.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci resp. ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod/kanalizaci posílejte ve formátu pdf, na útvar technického vyjádření - vodorozvoj (kontakt info@svas.cz) nebo písemně na adresu:

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.
útvar technického vyjádření
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
(1)




Ing. Marie Věřová
manažer útvaru technického vyjádření - vodorozvoj

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **02.03.2020**

Naše značka: **SVASZAD11962**

Situace zájmového území

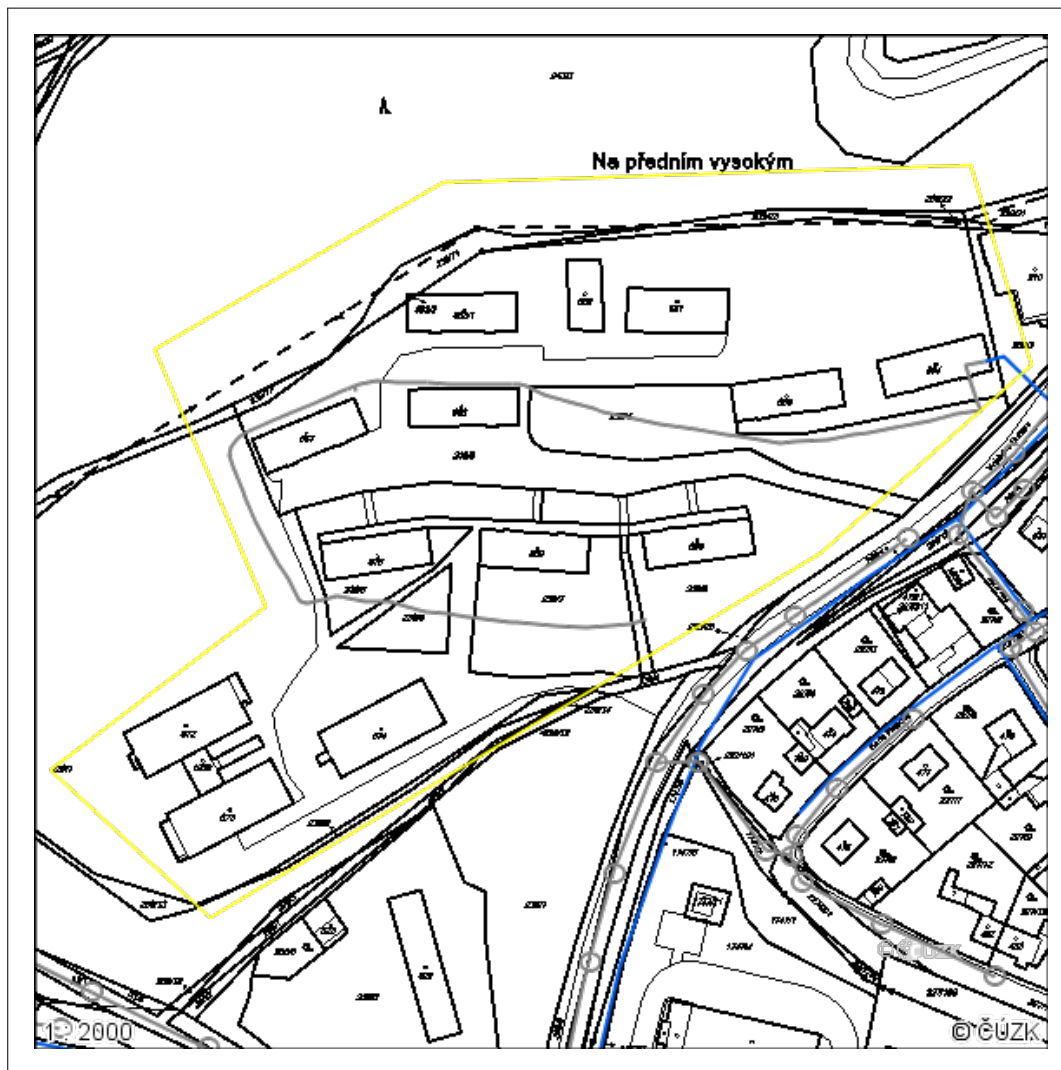

VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území