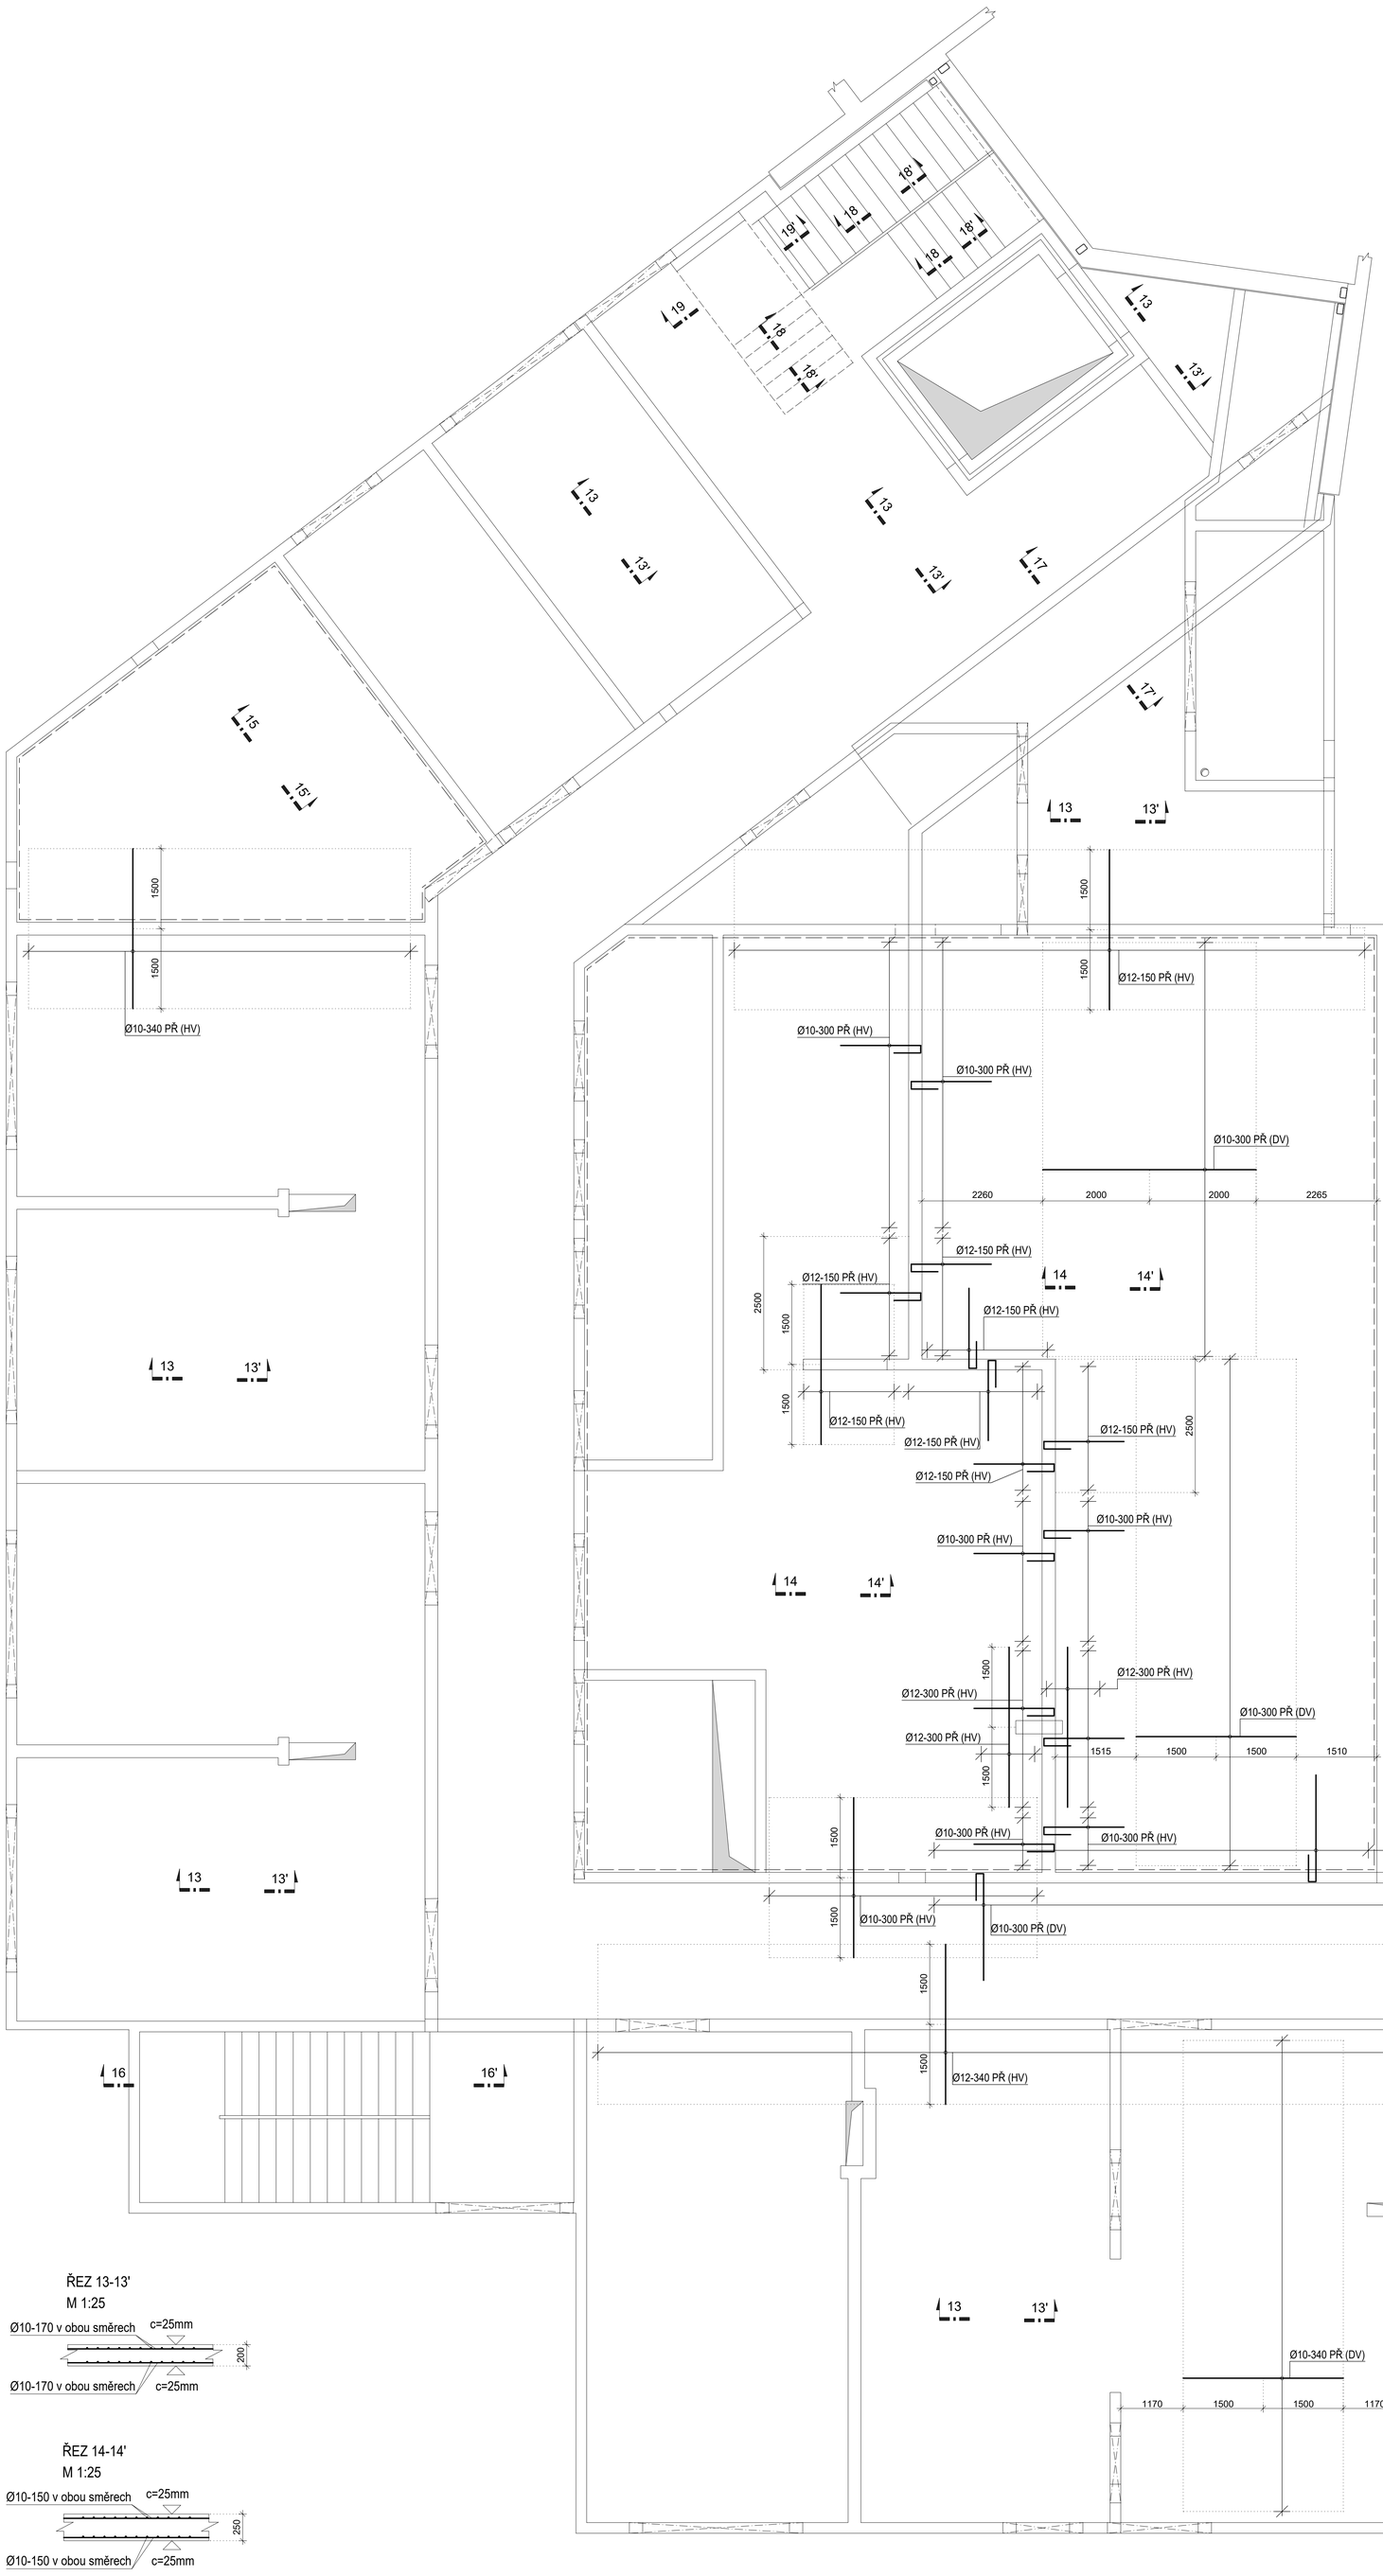

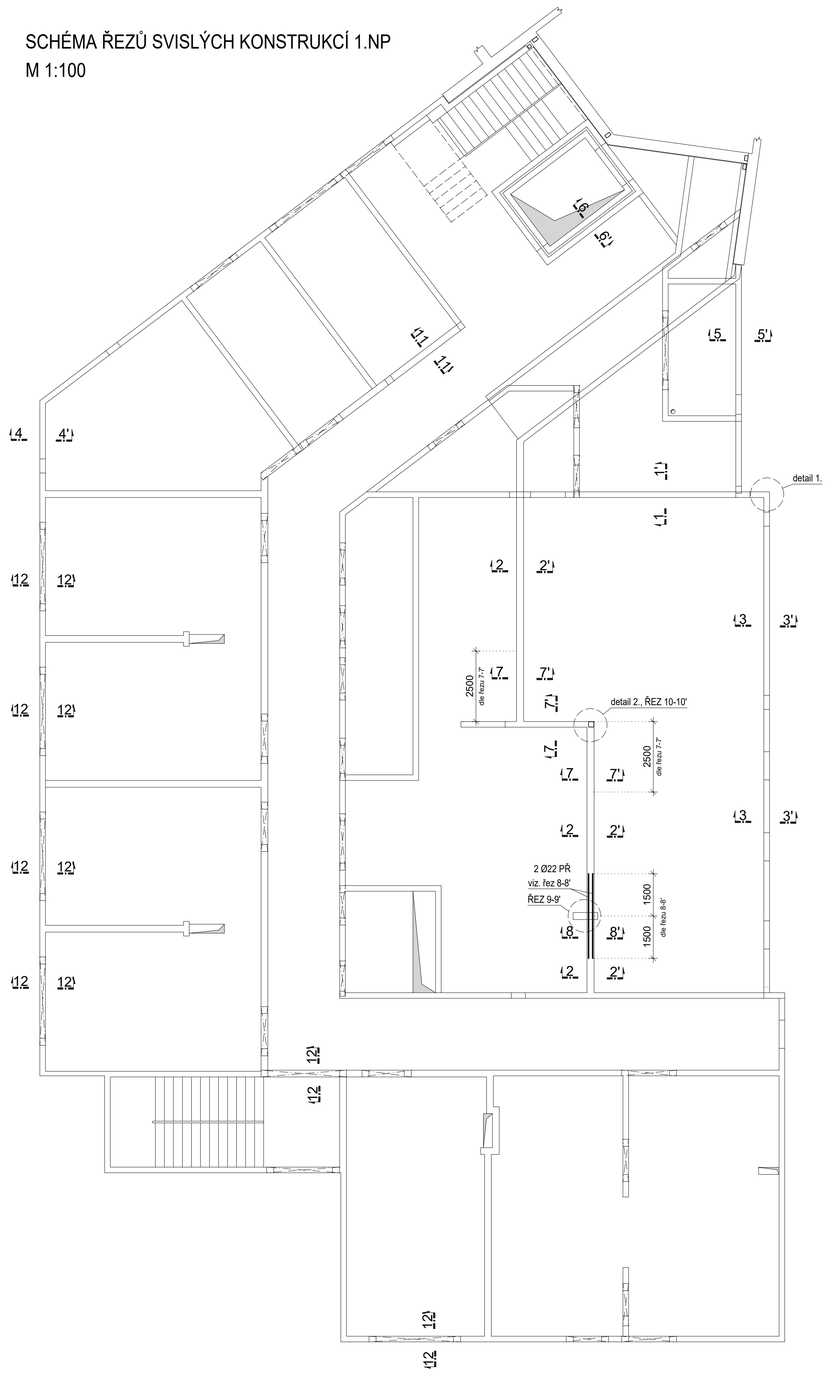

ŘEZ 1-1'
VZOROVÝ ŘEZ NADPRAŽÍM
M 1:25



ŘEZ 2-2'
VZOROVÝ ŘEZ
M 1:25



ŘEZ 3-3'
VZOROVÝ ŘEZ NADPRAŽÍM S ATIKOU
M 1:25



ŘEZ 4-4'
VZOROVÝ ŘEZ NADPRAŽÍM
M 1:25



ŘEZ 5-5'
VZOROVÝ ŘEZ ATIKOU
M 1:25



ŘEZ 6-6'
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ STĚNAMI
M 1:25



ŘEZ 7-7'
VZOROVÝ ŘEZ
M 1:25



ŘEZ 8-8'
VZOROVÝ ŘEZ
M 1:25



ŘEZ 9-9' - ŽB PILÍŘ
VZOROVÝ ŘEZ - PŮDORYS
M 1:25



ŘEZ 10-10' - SLOUP
VZOROVÝ ŘEZ - PŮDORYS
M 1:25

DETAIL 1. - PŮDORYS
VZOROVÉ PROVÁZÁNÍ ROHŮ ATIKY
M 1:25



Pozn.platí pro každou vrstvu vod.výztuže

DETAIL 2. - PŮDORYS
VZOROVÉ PROVÁZÁNÍ ROHŮ V MÍSTĚ VÝŠKOVÉ ZMĚNY
M 1:25



Pozn.platí pro horní a dolní vrstvu vod.výztuže

ŘEZ 11-11'
VZOROVÝ ŘEZ
M 1:25



ŘEZ 12-12'
VZOROVÝ ŘEZ NADPRAŽÍM Z VÁPENOPÍSKOVÝCH "U" TVÁRNIC
M 1:25

ŘEZ 13-13'
M 1:25

ŘEZ 14-14'
M 1:25

Pozn.: plocha kladení vyznačena v půdorysu

ŘEZ 15-15'
M 1:25



Pozn.: plocha kladení vyznačena v půdorysu

ŘEZ 16-16' - VZOROVÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM
M 1:25

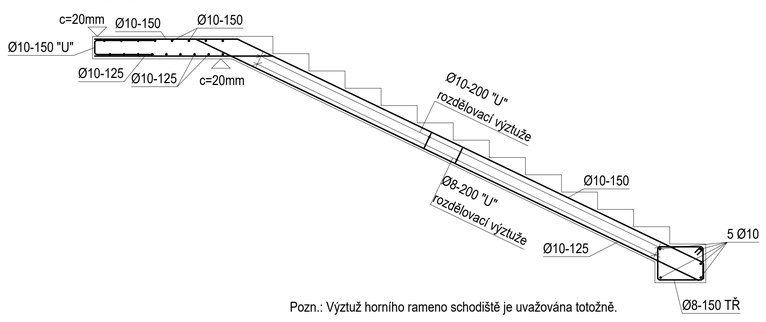

Pozn.: Výztuž horního rameno schodiště je uvažována totožně.

ŘEZ 17-17' - ŘEZ RAMPOU
M 1:25

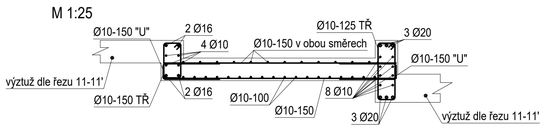

ŘEZ 18-18' - VZOROVÝ ŘEZ RAMENEM SCHODIŠTĚ
M 1:25



Pozn.: platí pro všechny ramena daného schodiště.

ŘEZ 19-19' - VZOROVÝ ŘEZ MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ
M 1:25



Pozn.: platí pro obě mezipodesty daného schodiště.

ŘEZ 20-20' - DETAIL VYZTUŽENÍ OZUBU ULOŽENÍ
M 1:25



TABULKA VYZTUŽENOSTÍ:
ORIENTAČNÍ HODNOTY

POPIS DÍLCE	VYZTUŽENOST DÍLCE
STROPNÍ DESKA	110kg/m^3
PRŮVLAKY	200kg/m^3
ATIKA	100kg/m^3
STĚNY	90kg/m^3
ŽB PILÍŘ	150kg/m^3
SCHODIŠTĚ	90kg/m^3
NADPRAŽÍ Z VÁPENOPÍSKOVÝCH "U" TVÁRNIC	250kg/m^3

BETON dle ČSN EN 206+A1; ČSN P 73 2404
STROPNÍ DESKA, PRŮVLAKY, TRÁMY — dle výkresu tvaru

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ — B 500B

KRYTÍ VÝZTUŽE
STROPNÍ DESKA 1.NP — 25mm
PRŮVLAKY, TRÁMY — 25mm

POZNÁMKY:
1. TENTO PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
2. PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY. PŘI ZJIŠTĚNÍ NESOULADU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT.
3. POŽADOVANÉ VÝROBNÍ TOLERANCE JSOU DEFINOVÁNY V PŘÍSLUŠNÝCH NORMÁCH PROVÁDĚNÍ DLE TYPU MATERIÁLU. PROVÁDĚNÍ BUDE V SOULADU S PLATNÝMI NORMOVÝMI PŘEDPISY.
4. PŘED BETONÁŽÍ OSADIT CHRÁNIČKY, SYSTÉMOVÉ PRVKY A VÝZTUŽ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. PRVKY VKLÁDANÉ DO BEDNĚNÍ (ROZVODY, CHRÁNIČKY, ATP.) MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM.
5. PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU ZKOORDINOVÁNY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. POLOHA PROSTUPŮ BUDE ODSOUHLASENA STATIKEM.
6. POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ A ROZSAH POHLEDOVÝCH BETONŮ JSOU DEFINOVÁNY VE STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI.

±0,000=208,18 m.n.m.

ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU DOMOV U ANEŽKY LUŠTĚNICE

Zpracovatel části projektu:
Kadlec a Veselý spol. s r.o.
Milady Horákové 533/28, 170 00 Praha 7
telefon: +420 736 419 454
e-mail: info@kadlecavesely.cz

Paré:

Část dokumentace:	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň projektu:	DPS
Projektant:	Ing. Ivo Veselý, Ing.David Zielina	Číslo zakázky:	21-156
Vedení projektu:	Ing. Jakub Kadlec	Datum:	08/2022
Generální projektant:	Sibre s.r.o	Počet formátů:	18xA4
Investor:	Domov u Anežky, Luštěnice, ul. Nová 303, 294 42 Luštěnice	Měřítko:	1:50/1:25
Obsah výkresu: SCHÉMATA VÝZTUŽÍ 1.NP		Číslo výkresu:	D.1.2.c.06

Allplan 2021