



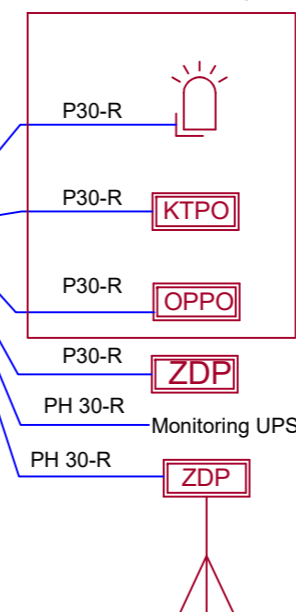

- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - PraFlaDur 3x1,5mm
- Klíčový trezor požární ochrany KTPO – PRAFLaGuard 5x2x0,8
- OPPO – PRAFLaGuard 20x2x0,8
- ZDP – Dle dodavatele

ZDP bude řešeno samostatnou dodavatelskou dokumentací dle příslušných místních požadavků HZS. Anténa bude namontována na základě změřeného signálu



Akce: <b>Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice</b>		Č. zak.: <b>22Z020</b>
Investor: Domov u Anežky Luštěnice, poskytovatel sociálních služeb	Proj. část: SZ Projekt elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
Místo stavby: parc.č. st. 443; 462/122, k.ú. Luštěnice ul. Nová 303, Luštěnice	Vypracoval: Josef Zůček Zodp. proj: Karel Sommer	

ČÁST PD: <b>D.1.4.e Elektronická požární signalizace</b>				Označ.: <b>D.1.4.e.04</b>
VÝKRES: <b>Schéma EPS</b>	Měřítko:	Stupeň PD: <b>DSP</b>	Datum: <b>04-2022</b>	