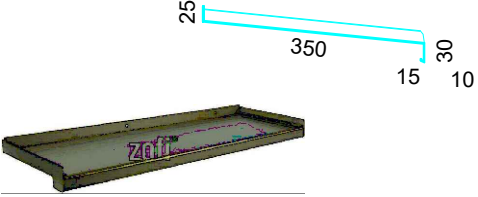
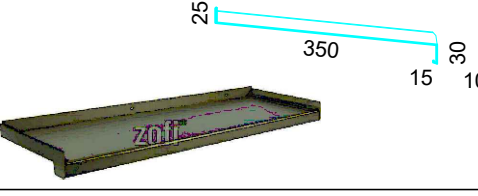
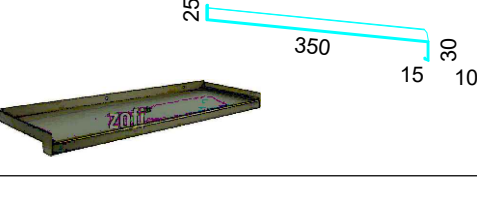
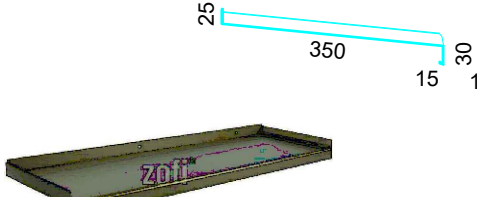
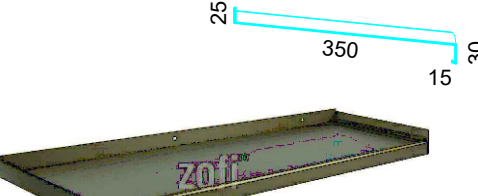
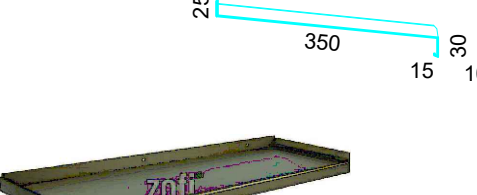
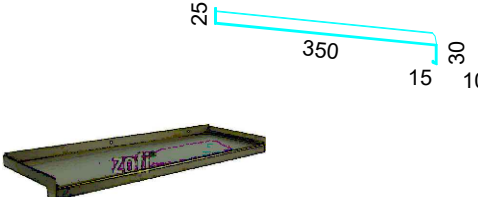

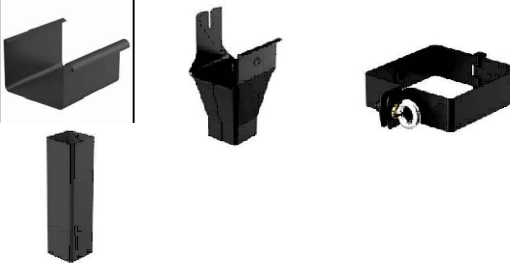



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA
K1		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 1160 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	19 ks
K2		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 1060 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	41 ks
K3		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 2360 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	14 ks
K4		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 950 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	28 ks
K5		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 2360 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	6 ks
K6		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 3590 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	2 ks

K7		Venkovní hliníkový tažený parapet okna RŠ.350mm, dl. 4120 mm lakovaný, barva hnědá, boční krytky PVC hnědé, podomítkové	4 ks
K8		větrací žaluzie s integrovanou síťovinou proti hmyzu, velikost 200x350 mm, materiál nerez lamely pevné, bez možnosti naklápění, vč. lemovacího rámečku pro osazení do zateplovacího systému	30 ks
K9		- nový 4-hranný FeZn lakovaný dešťový žlab - š. 125 mm, barva grafitově šedá - nový žlabový hák FeZn lakovaný, barva grafitová - nové žlabové čelo, barva grafitová - svod 80x80 mm, barva grafitová - objímka svodu FeZn lakované, barva grafitová -nové výtokové koleno, FeZn lakované, barva grafitová -nový kotlík, FeZn lakované, barva grafitová	1400 mm 4 ks 2 ks 2800 mm 3 ks 1 ks 1 ks
K10		- dešťový svod DN 100, barva grafitová - objímka svodu FeZn lakované, barva grafitová -nové výtokové koleno, FeZn lakované, barva grafitová	13000 mm 15 ks 4 ks

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:

- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

VYPRACOVAL	Pavel Kapička		
KONTROLOVAL	Pavel Kapička		
STAVEBNÍK	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
MÍSTO STAVBY	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim		
NÁZEV STAVBY	OA Vlašim - Dokončení PD - revitalizace obvodového pláště		
		FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ OBJEKT	Obchodní akademie	DATUM	11/2023
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	Výpis klempířských prvků	MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.13