


PRÍVOD ZE STÁVAJÚCI UPRAVENÉ ROZVODNICE JOP
KABEL CYKY-J 5x4 Z NOVE OSAZENÉHO JISTIČE B 25/3

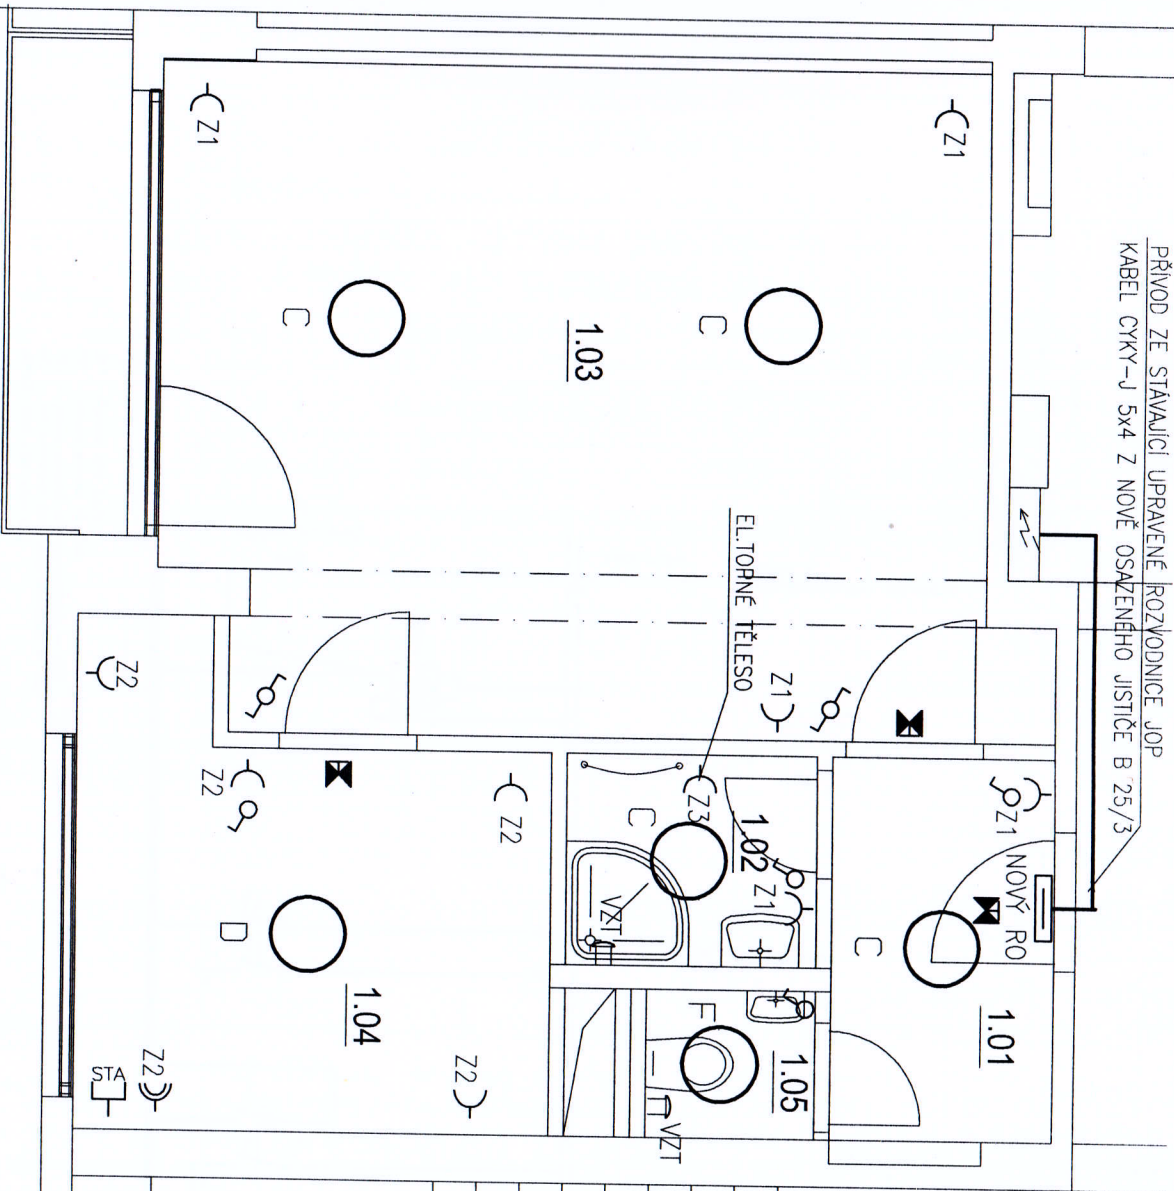

SIGNALIZAČNÍ SVÍTLIDLO BUDE PONECHÁNO NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ
OSTATNÍ PRVKY KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU PŘEMÍSTĚNÝ DLE POTŘEBY NOVÉ DISPOZICE.

Dradení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
C	RODUS BR58_K037SV2	Prázdno LED svítidlo, 1 x LED, 27°V, 3000m, průměr 375mm	
D	RODUS BR58_K048OV3	Prázdno LED svítidlo, 1 x LED, 30°V, 3800m, průměr 480mm	
F	RODUS BR58_K038OV6_2000	Prázdno LED svítidlo, 1 x LED, 20°V, 2150m, průměr 285mm	
G	RODUS BR58_K037SV2	Prázdno LED svítidlo, 1 x LED, 20°V, 2150m, průměr 375mm	
I	RODUS BR58_K048OV5	Prázdno LED svítidlo, 1 x LED, 42°V, 5100m, průměr 480mm	


EL.INSTALACE PROVEDENA POD OMTKOU KABELY CYKY V SOUSTAVĚ ZAPUŠTĚNÉ
NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA,
KTERÁ DOPLŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST

STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÁ EL.INSTALACE V BUDOVĚ
NOVÁ EL.INSTALACE BUDE PŘÍPOJENÁ Z NOVE
Prostředí dle ČSN 33 2000-4-41ed3
A ČSN 33 2000-5-51ed3:
MÍSTNOSTI AA5,AB5,AD1 OSTAT. NORMÁLNÍ
KOUPELNA ,SPRCHA ŘEŠÍ ČSN33 2000-7-701ed.2
UMÝVACÍ PROSTOR ŘEŠÍ ČSN33 2130 ed.3Z1
NEFOTON SOUSTAVA 3+FE+NEF. 50Hz 3x230V/400V TN-C, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÉM
IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
POSPOLOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRANIČEM

LEGENDA

- SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
- SPINAČ STRIDAVÝ
- ZASUVKA ZAPUŠTĚNÁ DVOJITÁ
- ZASUVKA ZAPUŠTĚNÁ JEDNODUCHÁ
- ZASUVKA STA ZAPUŠTĚNÁ
- SVÍTLIDLO NOUZOVÉHO
- S VLASTNÍM ZDROJEM
- OKRUHOVÁ ROZVODNICE RO
- TLNV TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- PT POKOJOVÝ TERMINÁL
- TANV TÁHLA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- ST SLUŽEBNÍ TERMINÁL
- LED SVÍTLIDLO TYP VIZ. TABULKA

PROJEKTANT	K.SKARDA		
VED. PROJEKTANT	ING. O. BALOUN		
INVESTOR	DOMOV SEDLČANY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U KULTURNÍHO DOMU 746, 264 01 SEDLČANY		
OBECNÍ ÚŘAD	SEDLČANY	KRAJ	STŘEDOČESKÝ
STANBA	STAVEBNÍ OPRAVY MÍSTNOSTI Č. 214, PAVILON 2 KAT. 0.: SEDLČANY, PARC. Č.: 1085/3		
EL.INSTALACE			
PROJEKCE ELEKTRO KARL SKARDA OBJEDNÁTEL IDČ: 11301481 Tel.: 605 565 500			
DATUM	07/2024		
STUPĚŇ	V.2.		
ZNAČKOVÉ ČÍSLO	24045		
ČÁST	D.1.4		
MĚŘÍTKO	1:50		
ČÍSLO VÝKRESU	EL. 01		

