




M 1 : 100

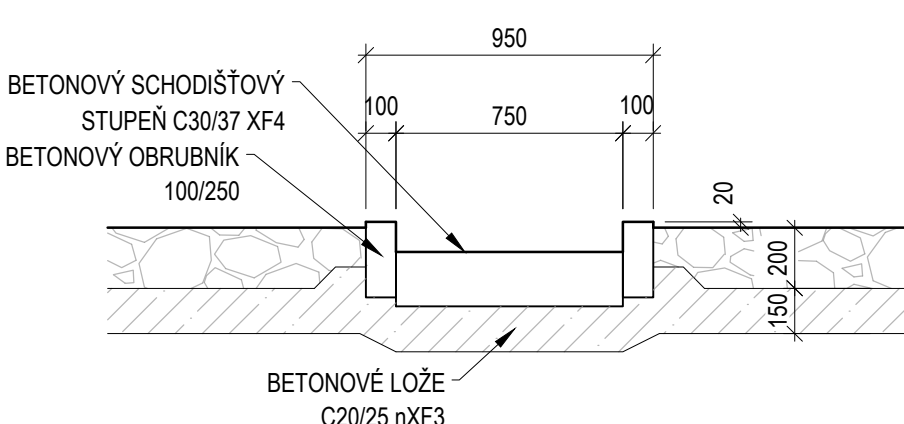

M 1 : 25

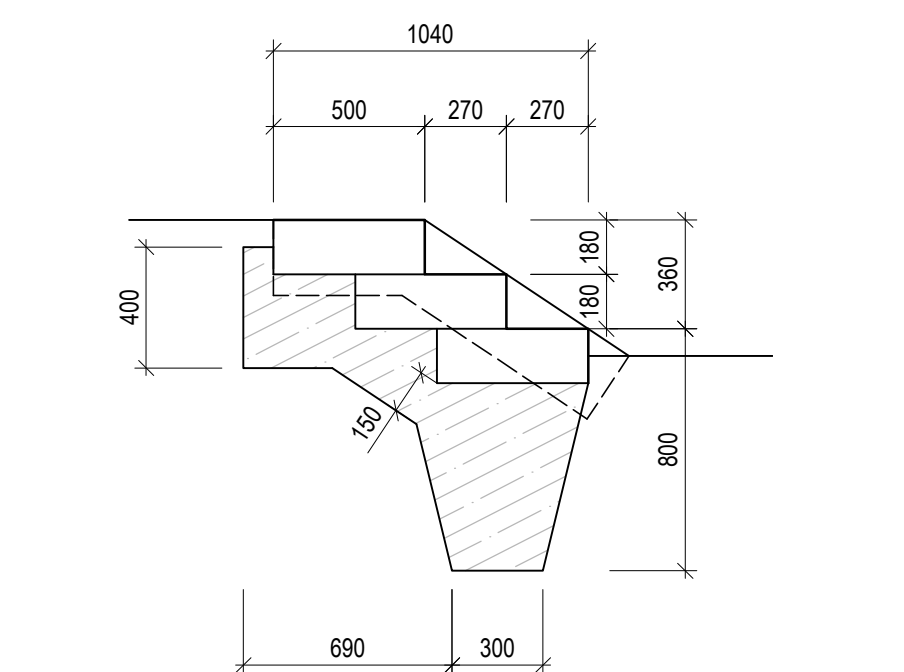


M 1 : 50

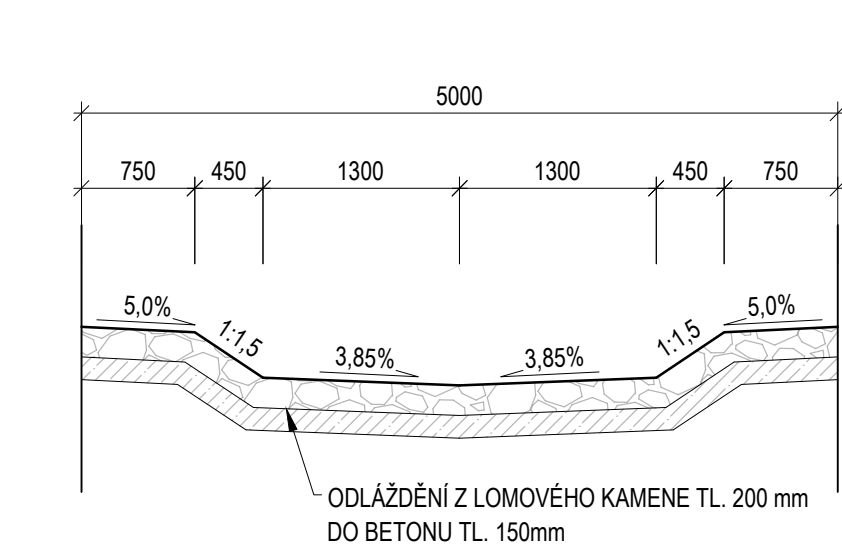


M 1 : 50


NA VTOKU

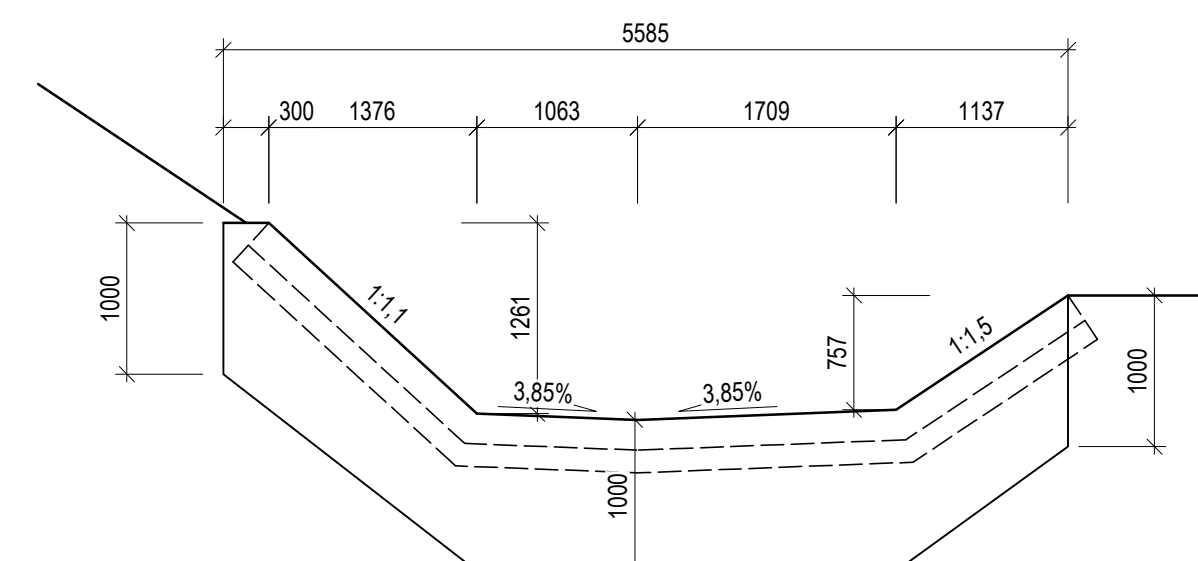


PŘÍČNÝ ŘEZ

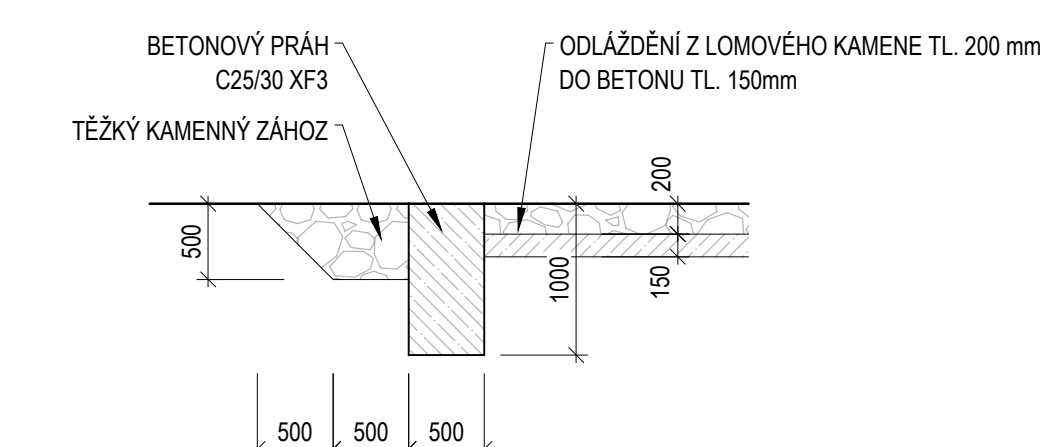

M 1 : 25

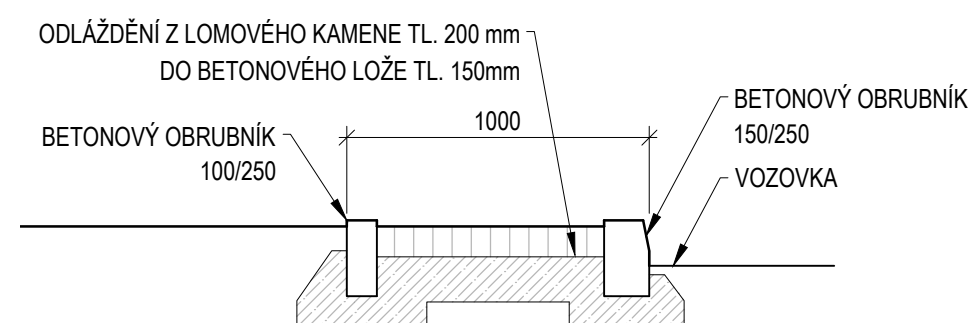

M 1 : 25

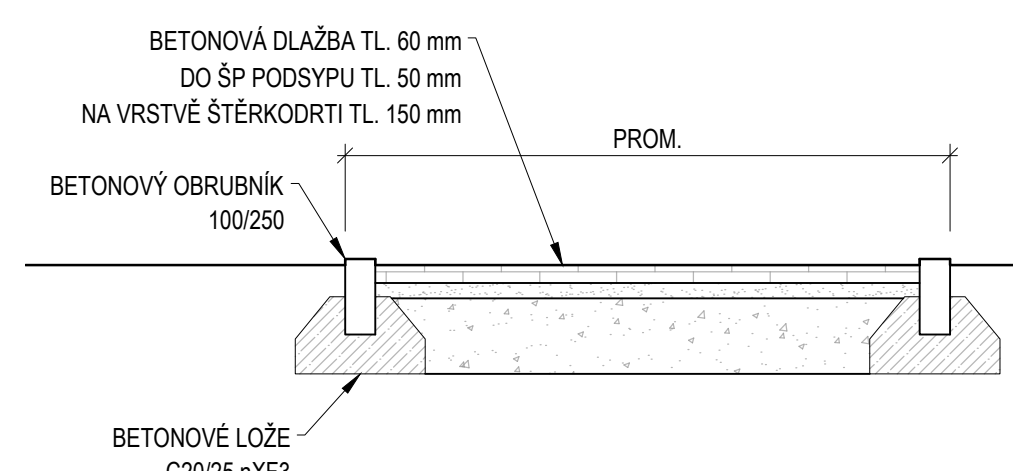

1. VŠECHNY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY, SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ, ŽLABOVKY ATD.) MUSÍ BÝT ODOLNÉ PRO STUPENĚNÝ STŘEDNÍ XF4.
2. SCHODIŠTĚ BUDE PŘEVEDENO DLE VL 4 206.21, SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ BUDOU NA POCHOZÍ PLOŠE OPATŘENY PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU - STRIAŽÍ.
3. ZPEVNĚNÍ SVAHU U OPĚRY BUDE PŘEVEDENO DLE VL 4 206.02.
4. BETONOVÝ PRAH DLAŽBY V KORYTĚ BUDE ŘEŠEN DLE VL 4 206.25

NAVRHOVANÉ TRÍDY BETONŮ DLE ČSN EN 206+A2 A TKP SPK 18, NEKONSTRUKČNÍ BETONY DLE TKP SPK 18, TAB. 18-2N

LOŽE DLAŽEB, SKLUZŮ A SCHODIŠŤ C 20/25n - XF3

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ C 30/37 - XF4

PREFABRIKOVANÉ PRVKY

PRÁH V KORYTĚ C 25/30 - XF3

POZN.: PLNÁ SPECIFIKACE

