


NOVÝ STAV STAV ŘEZ A-A (01) M 1:50

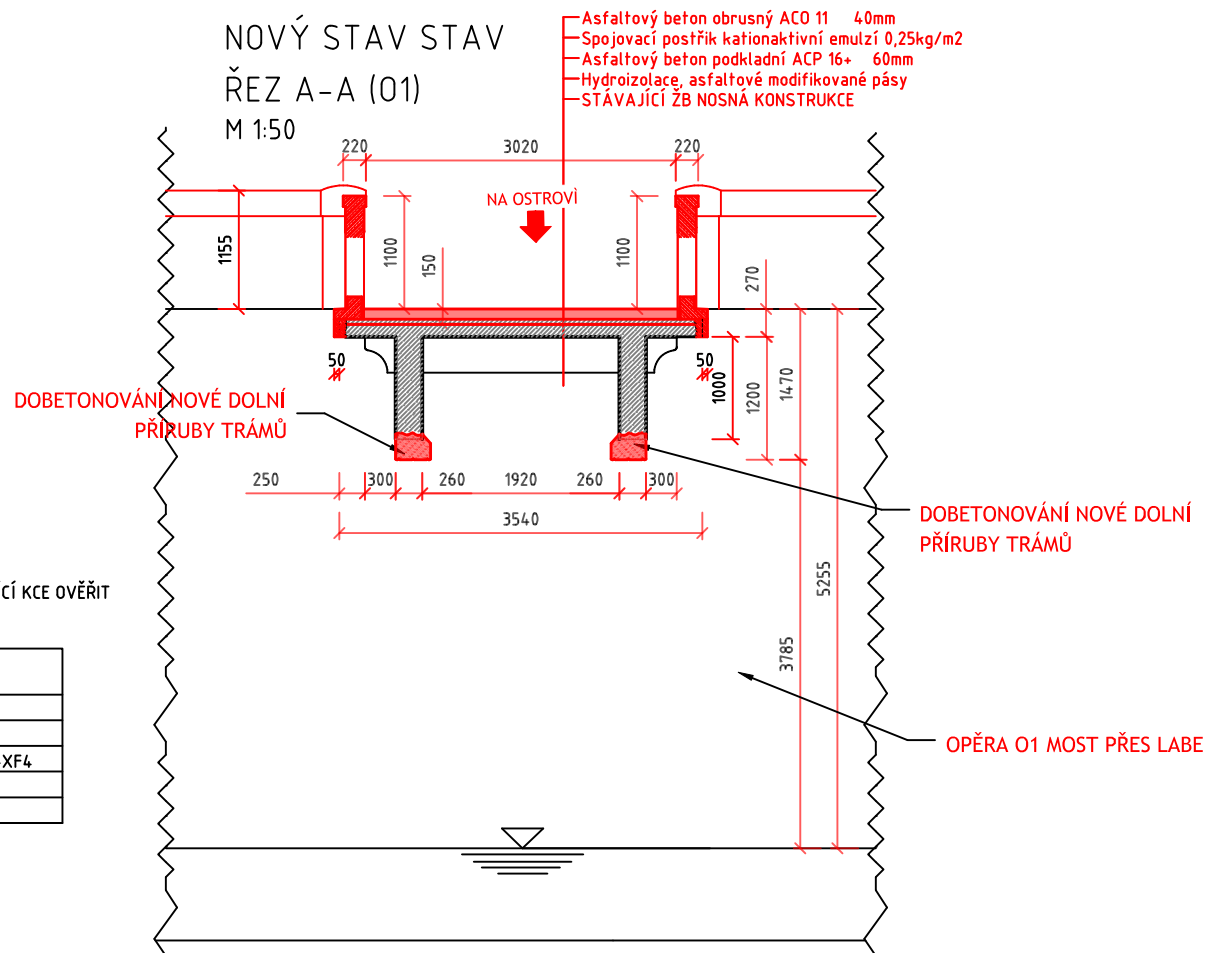

POZN.

- PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍ KCE OVĚŘIT

POUŽITÝ MATERIÁL

SANACE NOSNÍKU	C 30/37 - XC4+XD3+XF4
DESKA MOSTOVKY	C 30/37 - XC4+XD3+XF4
KŘÍDLA	C 30/37 - XC4+XA3+XD3+XF4
ŘÍMSY + ZÁBRADLÍ	C 30/37 - XC4+XF4+XD3
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B

Pozn. betonové konstrukce

- Veškeré viditelné hrany se zkosí 20/20 mm
- Všechny zasypané části, na kterých není povrchová hydroizolace z asfaltových pásů se opatří nátěrem proti zemní vlhkosti alp + 2aln
- Zatřídění a vlastnosti betonu dle ČSN EN 206, číselné hodnoty z normy jsou závazné jako minimální
- Provádění a tolerance betonových konstrukcí dle ČSN EN 13670
- Stykování a uspořádání výztuže dle ČSN EN 1992
- Povrchová úprava BK - neviditelné plochy: Ca nebo Aa - prkna na sraz nebo systémová bednění z tvrzených překližek se šroubovanými spoji a výztuhami
- Povrchová úprava BK - viditelné plochy: C1d - vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez příznaných spár v pohledové kvalitě bez dalších úprav
- Povrchová úprava BK - horní plocha desky mostovky: bude upravena pro pokládku izolace
- Povrchová úprava zábradlí bude před prováděním odzorkována a odsouhlasena investorem

KRYTÍ VÝZTUŽE: [mm]

	NOSNÍK		DESKA MOSTOVKY		ŘÍMSA+ZÁBRADLÍ		KŘÍDLA	
	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C	MIN C	NOM C
HORNÍ / DOLNÍ	30	35	30	35	30	35	40	50
BOČNÍ	30	35	30	35	30	35	40	50

PROJEKTANT		02			
Kučán statika s.r.o.		01		ÚPRAVA TVARU/ZÁBRADLÍ	
Pardubice		REVIZE		03/2021	
17. Listopadu 236		POVR. REVIZE		DATA REVIZE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Jaromír Kučán		Ing. Martin Kučán		Ing. Jaromír Kučán	
INVESTOR		STUPNĚ SOUHLASE		DPS	
Město Nymburk		ZÁKLADNÍ ČÍSLO		--	
STAVBA		DATA REVIZE (R)		08/2021	
Oprava mostu NB 05 v Nymburce		FORMÁT		A3	
STAVEBNÍ OBJEKT		MĚŘENO		1:50	
SO 201 – lávka pro chodce NB 05		TISK		-	
NÁZEV PŘÍLOHY		CELKOVÝ VÝKRES		CELK. FORM.	
NOVÝ STAV PŘÍČNÝ ŘEZ A-A (01)		NYM_NB05_201_012			