

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
15000 Praha

naše značka
5002160447

vyřizuje
Jana Urbanová

datum
03.06.2020

Věc:

Přeložka silnic v úseku D7 - D8, III.etapa

Obec: Kozomín

K.ú. - p.č.: Kozomín-299/59,55/3 a 299/55

Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15000 Praha

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V uvedené lokalitě se nenachází žádné plynárenské zařízení v provozu. Evidujeme žádost o stavbu STL plynovodu a přípojek od BOR Biotechnology, a.s., která však není dokončena. Doporučujeme Vám pokračovat v koordinaci s touto společností.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002160447 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jana Urbanová
Technik přípoj.a rozv. PZ-Čechy západ1
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ 1

jana.urbanova@gasnet.cz

GridServices, s.r.o.


Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002160447 ze dne 03.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Středočeský kraj , Zborovská 81/11 , 15000 Praha. K.ú.: Kozomín-299/59,55/3 a 299/55.

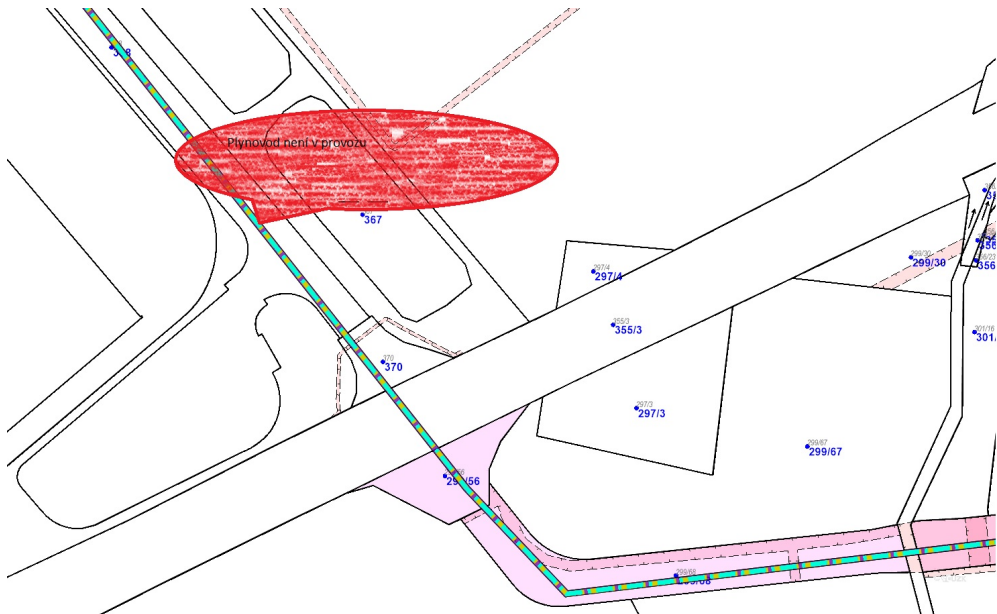

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)