


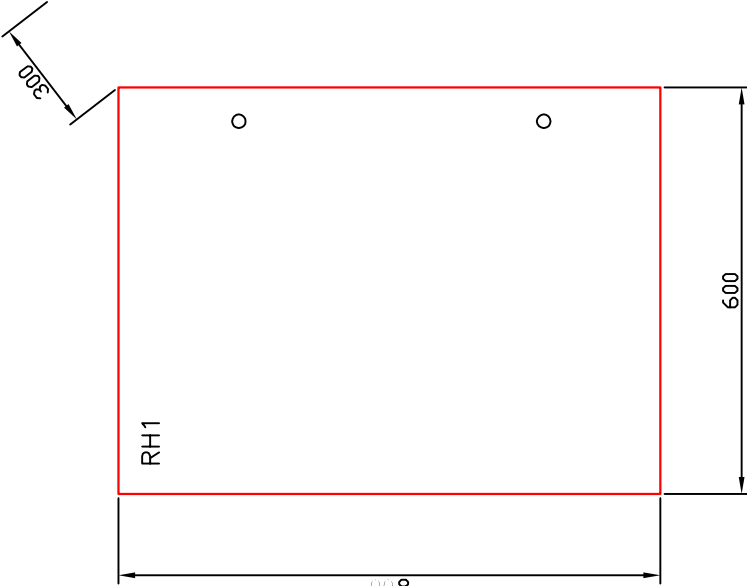
Napěťová soustava :

- 3N+PE AC 50Hz , 400V / TN-S
- 1PE+N AC 50Hz , 230V / TN-S
- 2 DC 24V / SELV

Ochrana před úrazem elektrinou dle ČSN 33 20 01, ČSN 332000-4-41-ed. 2**NN:**

- ochrana základní (živých částí) : Izolací, krytím.
- ochrana při poruše (neživých částí) : Automatickým odpojením od zdroje malým bezpečným napětím
- ochrana doplňková : pospojováním

STAVEBNÍK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora	
STAVBA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora	
OBJEKT PS 01 KOTELNA	
PROJEKTOVÁ ČÁST D.2.1c – ELEKTROINSTALCE, MĚŘENÍ A REGULACE UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI  ČKJ Projekt, spol. s r.o. Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 IČ. 452 80 495 kancelář : Dolnoměcholupská 522/12a 102 00 Praha 10 tel. 272 088 180, fax 272 088 188 mob. +420 603 801 400 E-mail : projekt@ckj.cz	ZODP. PROJEKTANT PROJ. ČÁSTI Ing. Jiří Ehrenberger VYPRACOVAL Ing. Jiří Ehrenberger MĚŘÍTKO 1 : 20 POČET A4 3x A4
AUTORIZOVANÁ OSOBA / ČÍSLO AUTORIZACE Ing. Jiří Ehrenberger / ČKAIT 0009352	DATUM 23.05.2016 STUPEŇ DPS
NÁZEV PŘÍLOHY RH1 – HLAVNÍ ROZVADĚČ KOTELNY SILOVÉ OBVODY	
INDEX CKJ-10/2017-P40	ČÍSLO PŘÍLOHY D2.1c-ES/MaR-VP04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div></div> <div>LEGENDA ŠTÍTKŮ:</div> <div><div>QM 1</div><div>HLAVNÍ VYP.</div></div> <div><div>SA41</div><div>Č. ÚT Větev 01–A 0–I</div></div> <div><div>SA42</div><div>Č. ÚT Větev 02–B 0–I</div></div> <div><div>SA43</div><div>Č. ÚT Větev 03–C 0–I</div></div> <div><div>SA44</div><div>Č. ÚT Větev 04–D 0–I</div></div> <div><div>Oceloplechová rozvodnice SAREL</div><div>typ: 83357</div><div>rozměry: 600x800x300 (š x v x h)</div><div>krytí: IP 66/20,</div><div>vývody: Spodem</div></div>								
VYPRACOVAL	Ing. Ehrenberger	INVESTOR:	VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA,STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora	ČÁST:	D.2.1c – ELEKTROINSTALCE, MĚŘENÍ A REGULACE UZEMNĚNÍ A BLESKOVODY	DATUM: 12/2017		
HIP	Ing.M.Čermák	AKCE:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora	VÝKRES:	RH1 – hlavní rozvaděč kotelny Rozměry rozvaděče	Č.VÝKRESU: D2.1c–ES/MaR–VP04		
						ZAK.Č. ČKJ–04/2016–P03		
						LISTŮ/LIST: 4/2		

