REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU ; Domov Pod Lipami Smečno | M 1:50

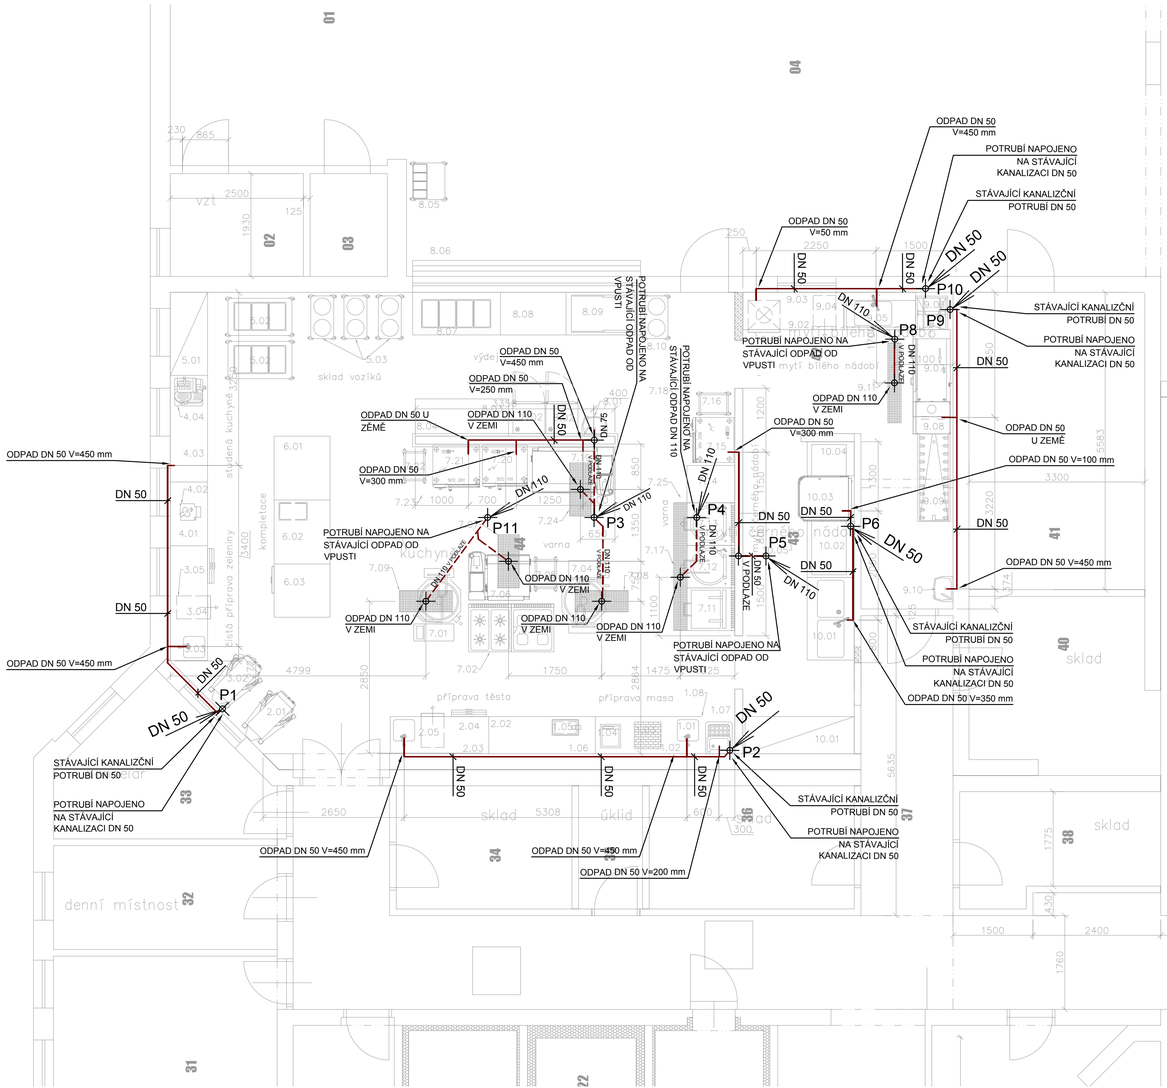
ODPAD DN 50 V=450 mm
DN 50
DN 50
ODPAD DN 50 V=450 mm
P1
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
ODPAD DN 50 V=450 mm
ODPAD DN 50 V=450 mm
ODPAD DN 50 V=200 mm
P2
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
ODPAD DN 50 V=350 mm
P3
P4
P5
P6
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
ODPAD DN 50 V=450 mm
ODPAD DN 50 V=100 mm
ODPAD DN 50 U ZEMĚ
ODPAD DN 50 V=300 mm
P8
P9
P10
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
ODPAD DN 50 V=50 mm
ODPAD DN 50 V=250 mm
ODPAD DN 50 V=450 mm
ODPAD DN 50 V=300 mm
ODPAD DN 110 V ZEMI
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPAD OD VPUSTI
P11
ODPAD DN 110 V ZEMI
ODPAD DN 110 V ZEMI
ODPAD DN 110 V ZEMI
ODPAD DN 110 V ZEMI
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPAD OD VPUSTI
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPAD OD VPUSTI
ODPAD DN 110 V ZEMI
ODPAD DN 50 V=300 mm
ODPAD DN 50 U ZEMĚ
ODPAD DN 50 V=100 mm
ODPAD DN 50 V=450 mm
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
ODPAD DN 50 V=350 mm
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
ODPAD DN 50 V=450 mm
ODPAD DN 50 V=200 mm
POTRUBÍ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 50
STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN 50
ODPAD DN 50 V=450 mm
DN 50
DN 110
DN 110 V PODLAZE
DN 110 V PODLAZE
DN 110 V PODLAZE