


SCHÉMA ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU

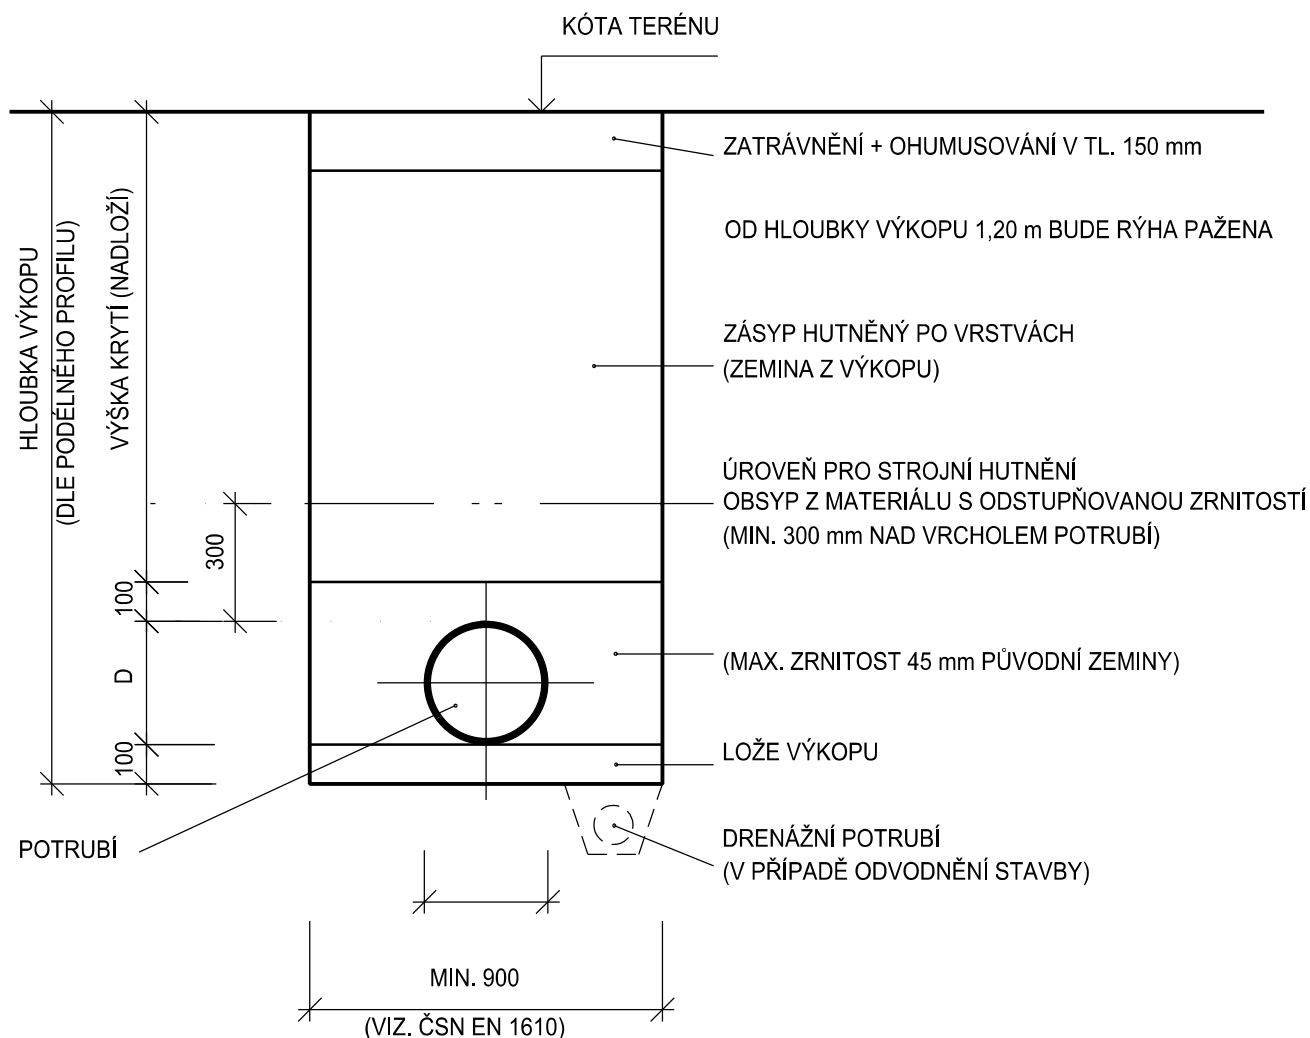

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR SOŠ A SOU HORKY NAD JIZEROU, Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce				DATUM 8. 2018	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DUR a DSP
AKCE VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA VYUŽITÍ SKLADŮ VE ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ, HORKY NAD JIZEROU				ZAK. ČÍSLO P2156-18	FORMÁT 1A4	PARÉ
PROFESE D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ČÍSLO VÝKRESU P2166 010 - 18		
NÁZEV ULOŽENÍ KANALIZACE V ZEMI						