


Ú[ å\ ![ çð

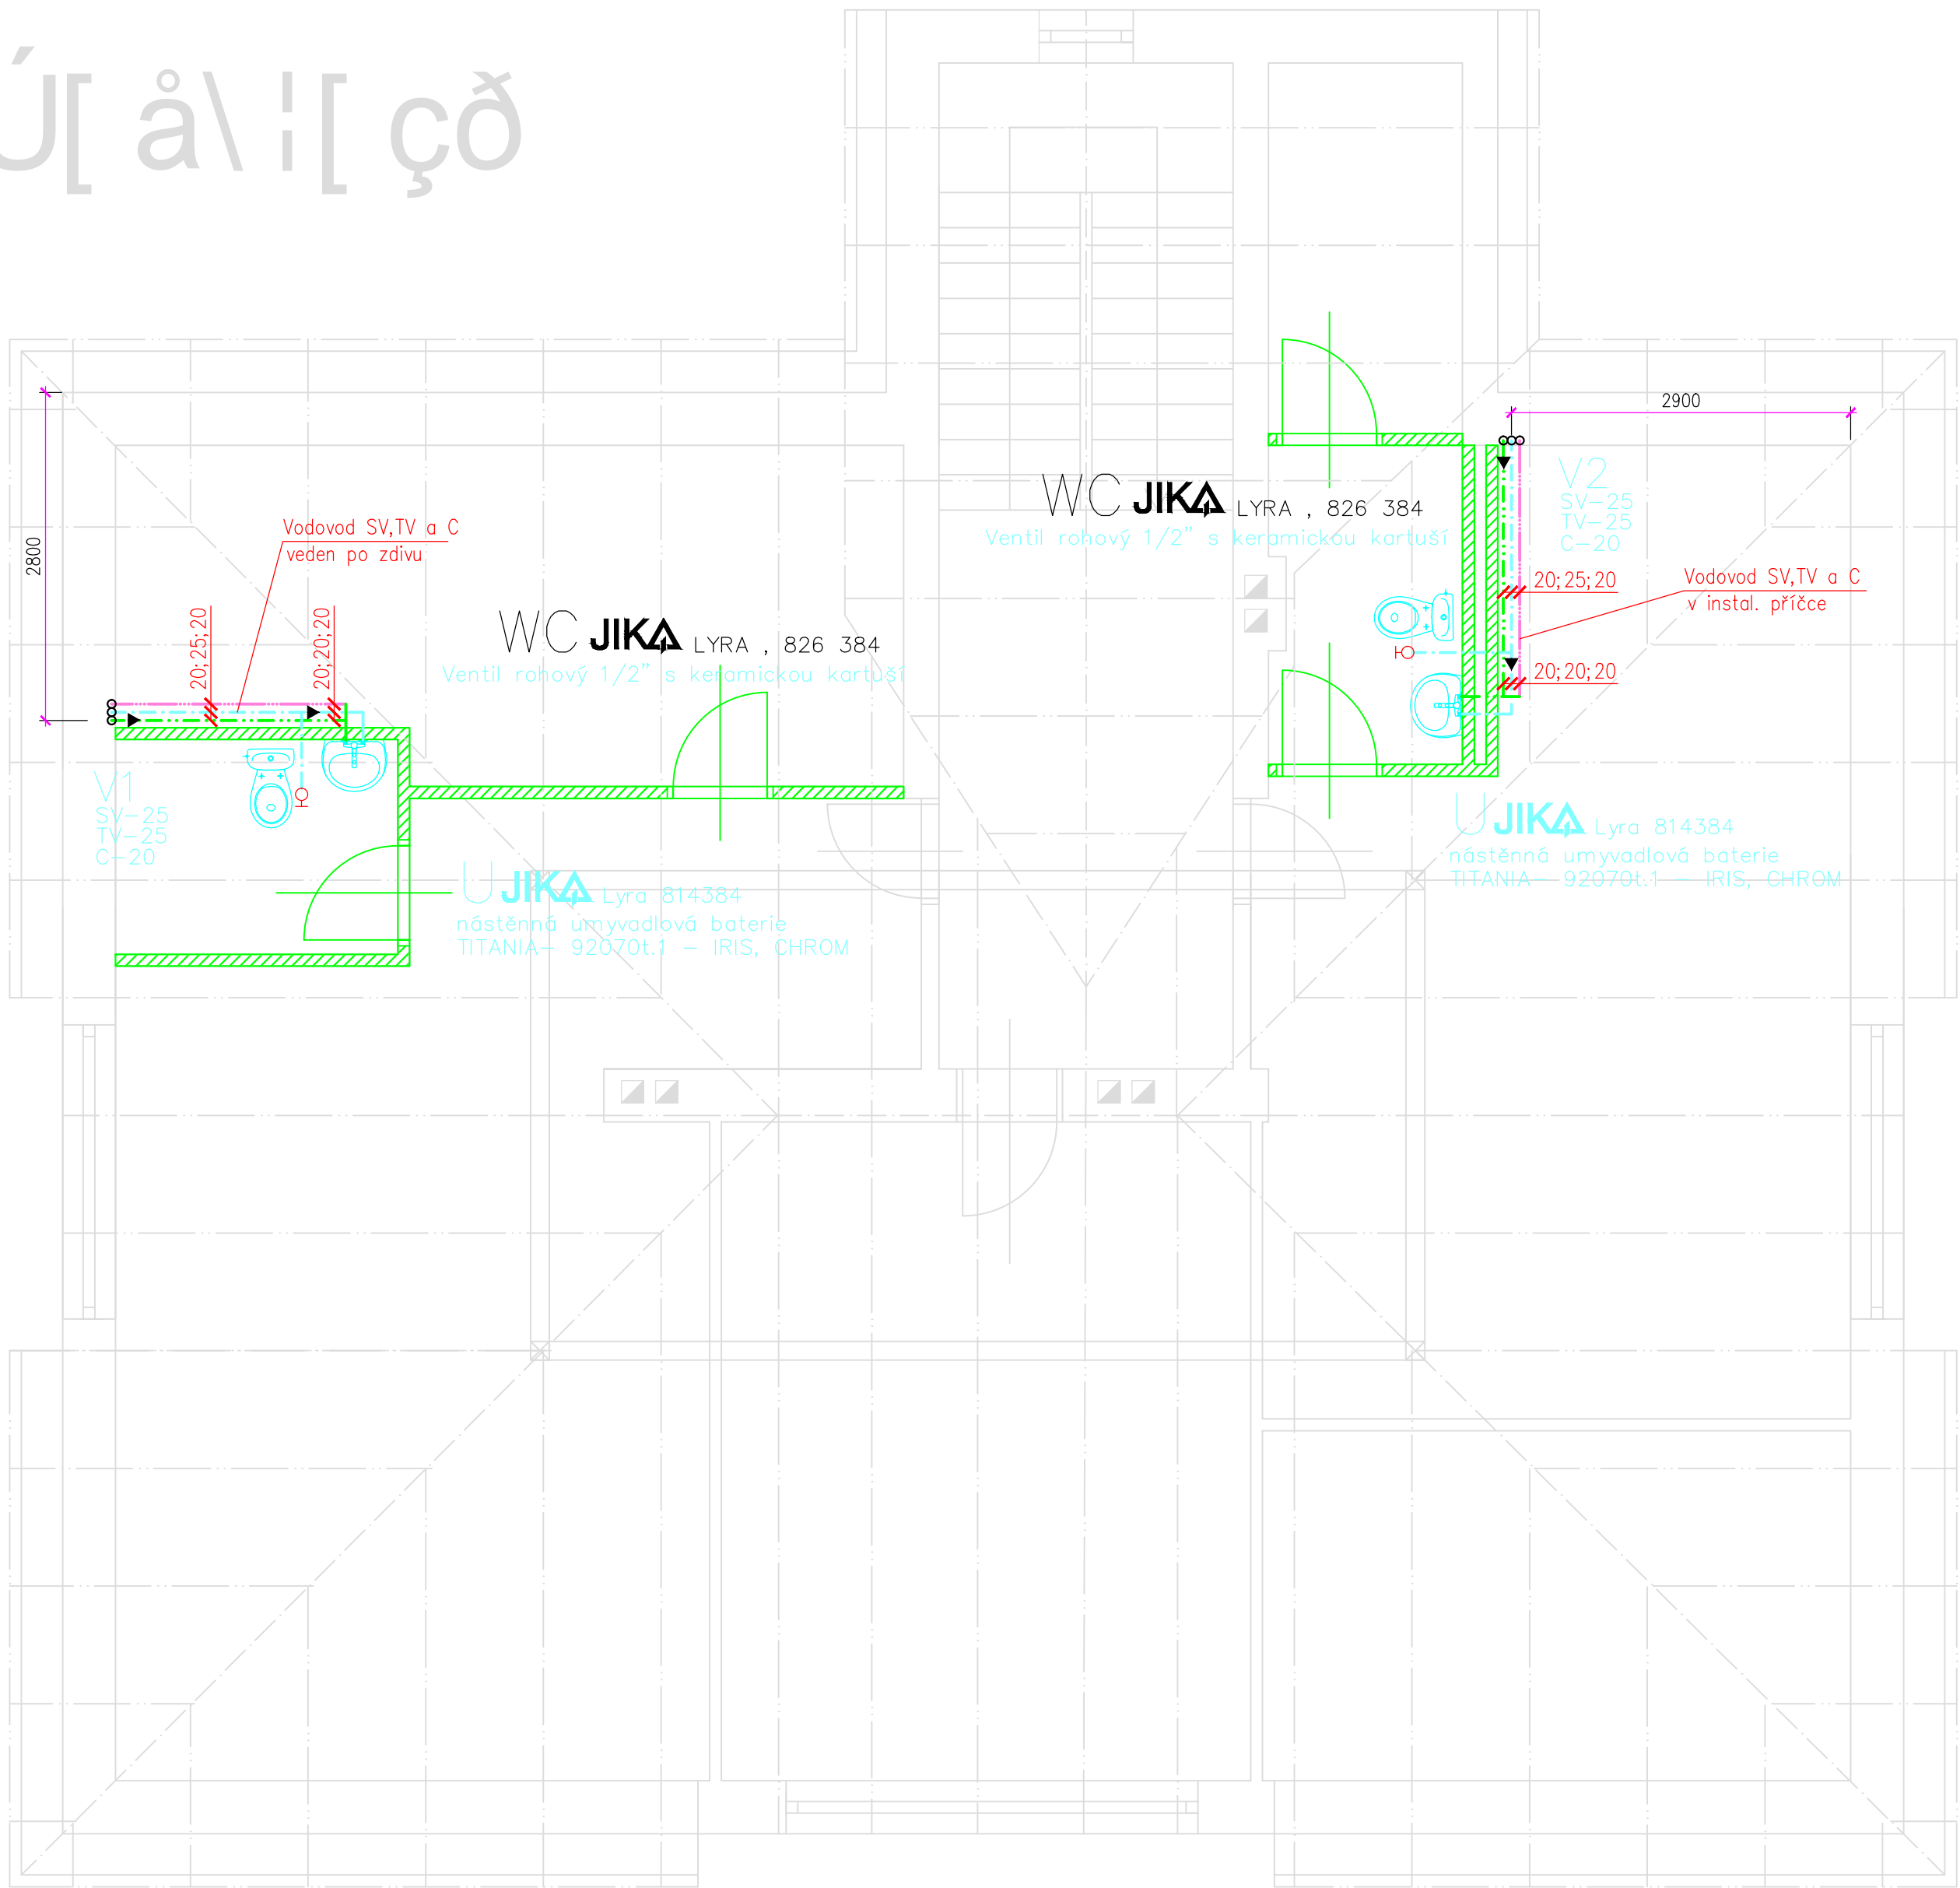

LEGENDA:

- Nový rozvod studené vody – SV
- Nový rozvod teplé vody – TV
- Nový rozvod cirkulace – C

Pozn. : všechny rozvody vodovodu budou opatřeny izolací miralon tl. 25 mm

Půdorys podkroví–vodovod  
Technika prostředí staveb  
Projekt pro stavební řízení

Datum 09/18		Zak. č. 4/18/041		Alca Projekt opravy kanalizace a vodovodu a sociálního zařízení, včetně vodovodní přípojky v objektu Generála Eliáše, čp. 483 Kladno–Dubí	
Měřítko 1:50		Č. výk. D.1.4.a 09		Investor Zařízení sociální intervence Kladno ul. Jana Palacha, čp. 1643 Kladno	

Projektová dokumentace slouží pouze k územnímu nebo stavebnímu řízení, nejde o projekt prováděcí a neslouží k realizaci stavby. Statické kce. a detaily musí být vyřešeny v dalším stupni PD. Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem.