


# Úřad

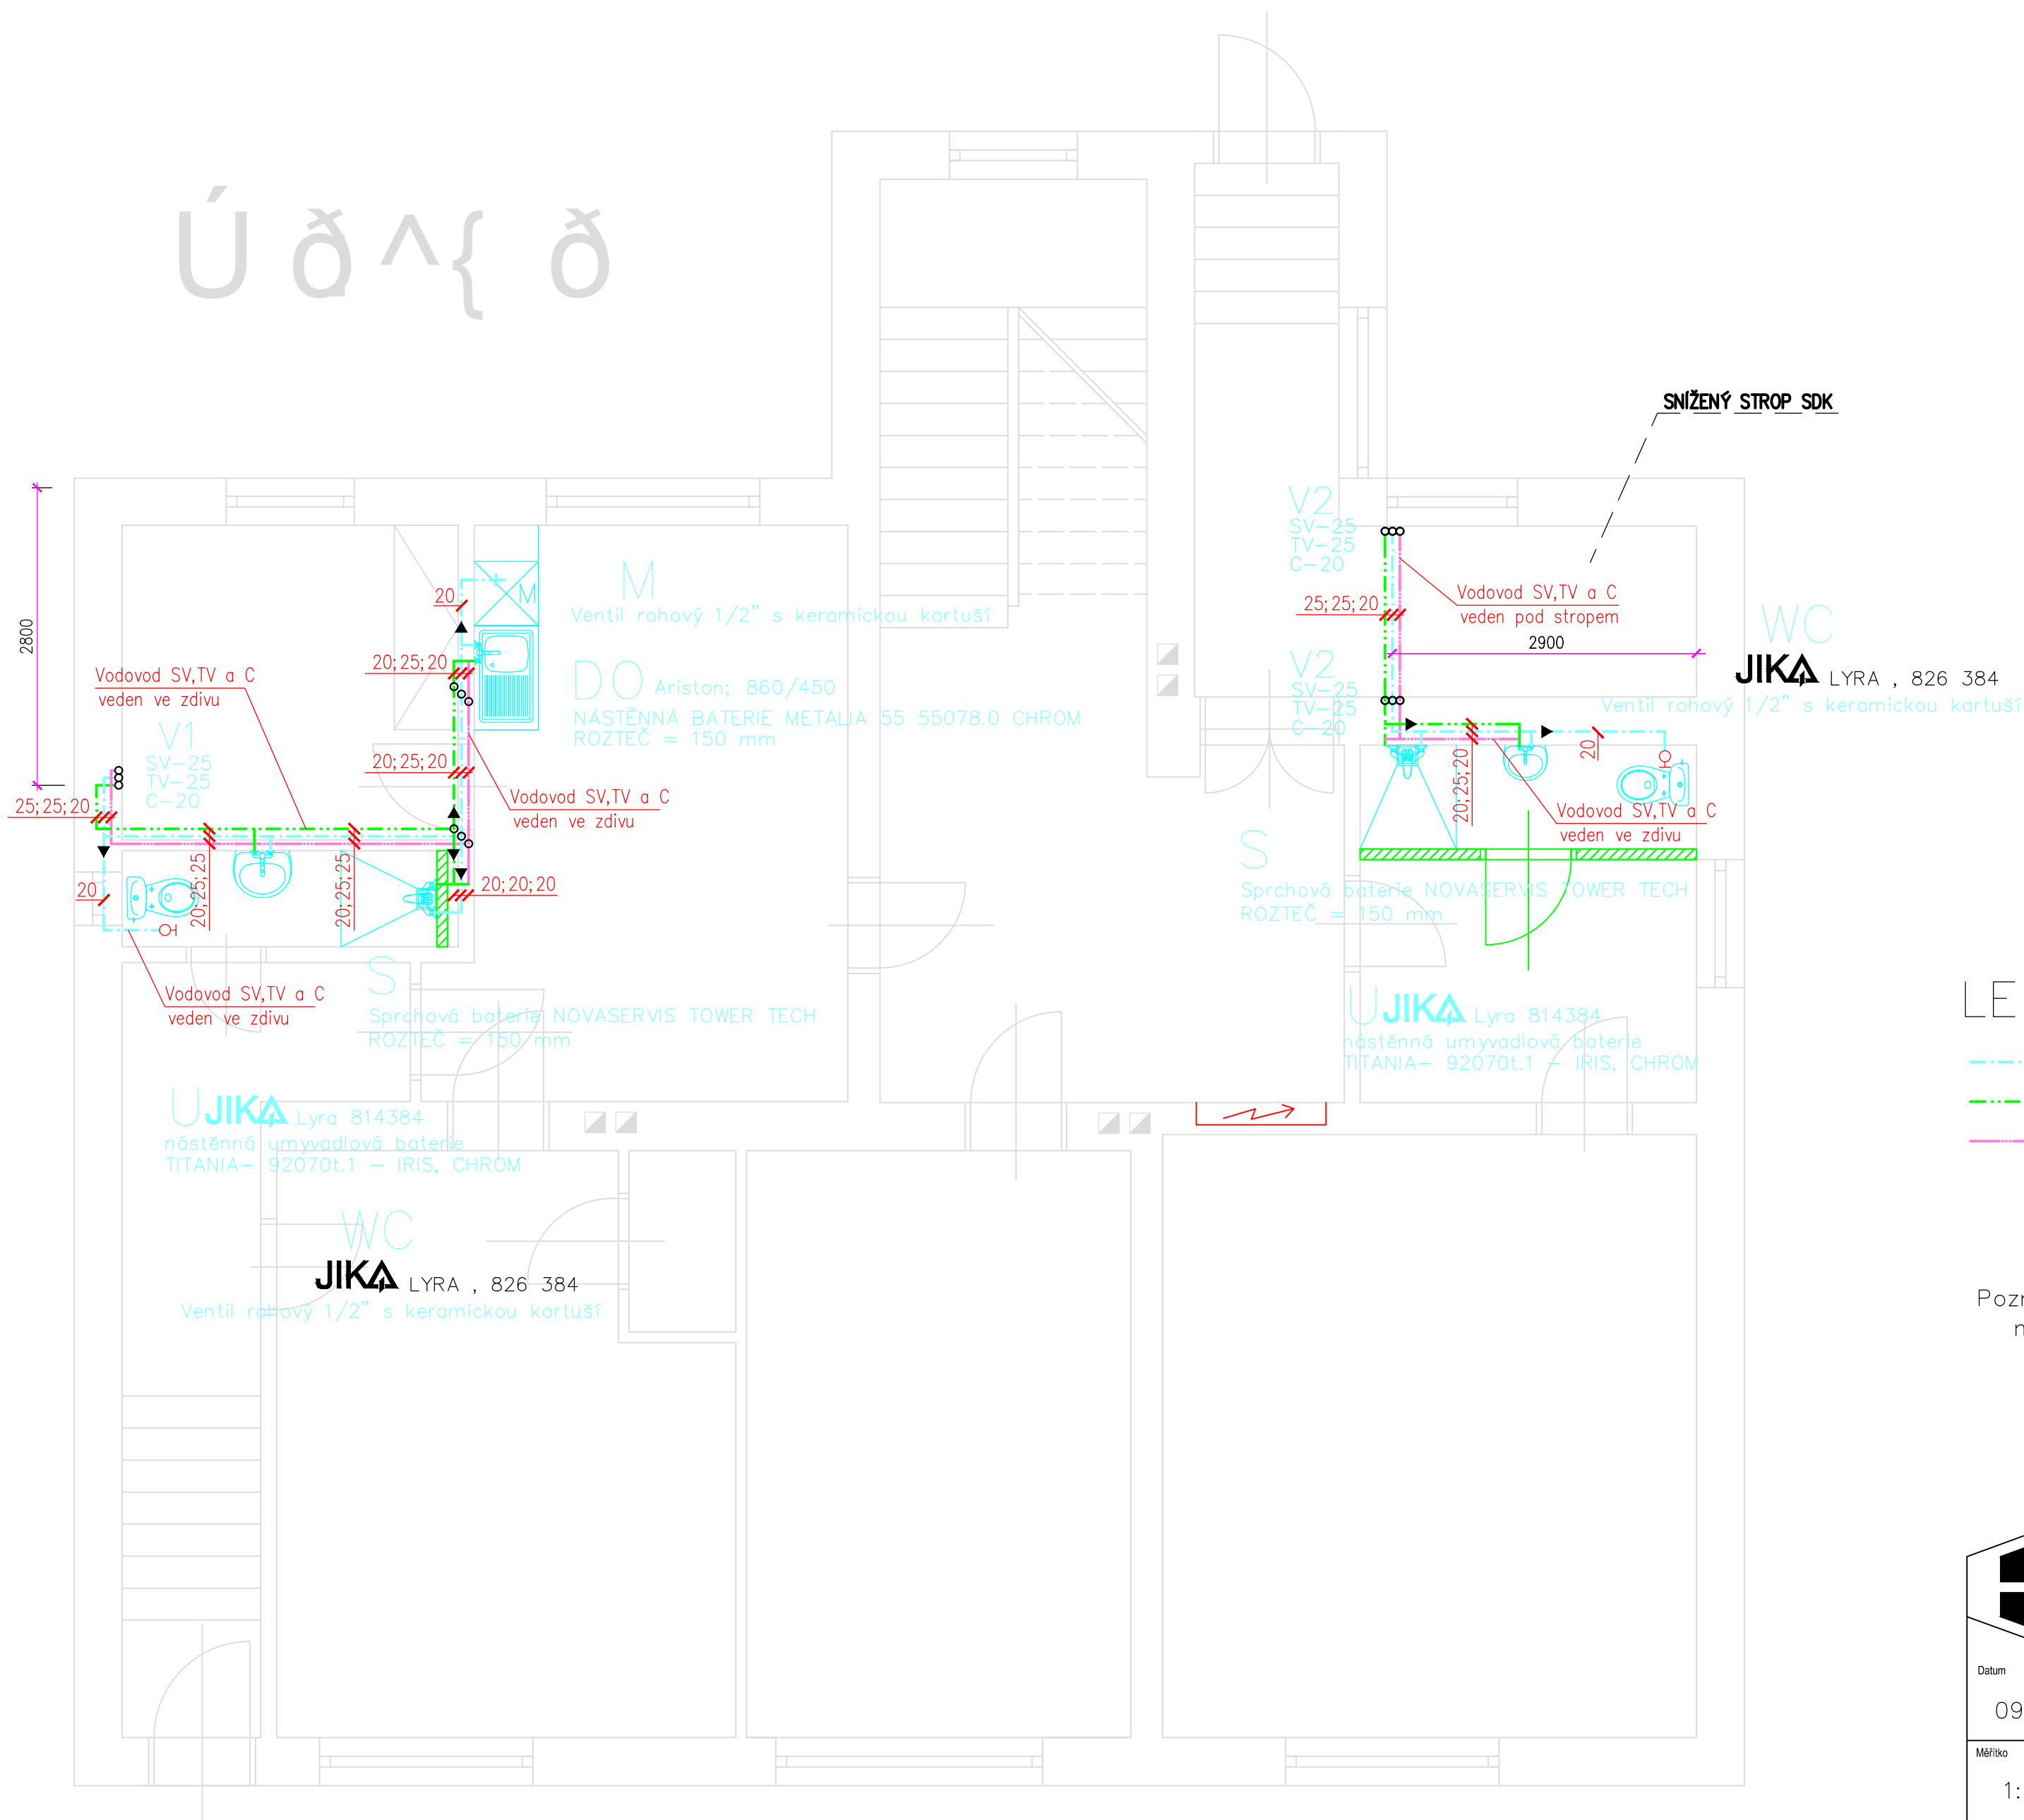

## LEGENDA:

- Nový rozvod studené vody – SV
- Nový rozvod teplé vody – TV
- Nový rozvod cirkulace – C

Pozn. : všechny rozvody vodovodu budou opatřeny izolací mirlon tl. 25 mm

Půdorys přízemí–vodovod  
Technika prostředí staveb  
Projekt pro stavební řízení

		Úřad IMK Kladno, s.r.o. Ke Stadionu 2347, Kladno		IČO 247 83 005 DIČ CZ 247 83 005 imk.kladno@seznam.cz	
Datum 09/18		Zak. č. 4/18/041		Alca Projekt opravy kanalizace a vodovodu a sociálního zařízení, včetně vodovodní přípojky v objektu Generála Eliáše, čp. 483 Kladno–Dubí	
Měřítko 1:50		Č. výk. <b>D.1.4.a</b> 07		Investor Zařízení sociální intervence Kladno ul. Jana Palacha, čp. 1643 Kladno	

Projektová dokumentace slouží pouze k územnímu nebo stavebnímu řízení, nejde o projekt prováděcí  
a neslouží k realizaci stavby. Statické kce. a detaily musí být vyřešeny v dalším stupni PD.  
Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem.