
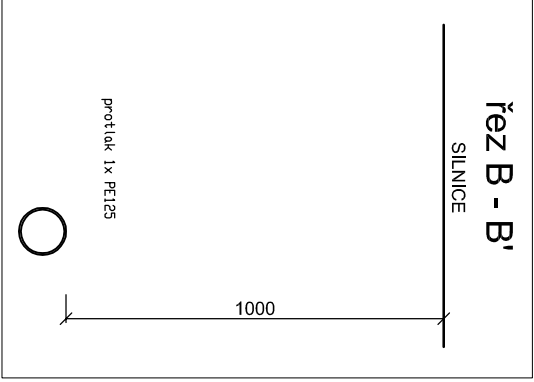


**M 1:500**



x) pozn.  
kabelové protlaký budo  
realizováný v případě  
neprostupnosti  
stávajících chráničků

- TCEPKPFLZE 25XN
- HDPE 40 šedá / 1 bílý
- HDPE 40 šedá / 2 bílé


11 85 m  
abelovy protlak

abelový protlak

skřín LII

## POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy <b>3</b>	Akce: I/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe Cest: D, Stavební část Objekt: SO 454 Přeložka kabelů SSZ Příloha: SITUACE-2	
------------------------	--	---